




GEMLİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLÇE ENERJİ KOMİSYONU  
YILLARA GÖRE SU TÜKETİM VERİLERİ

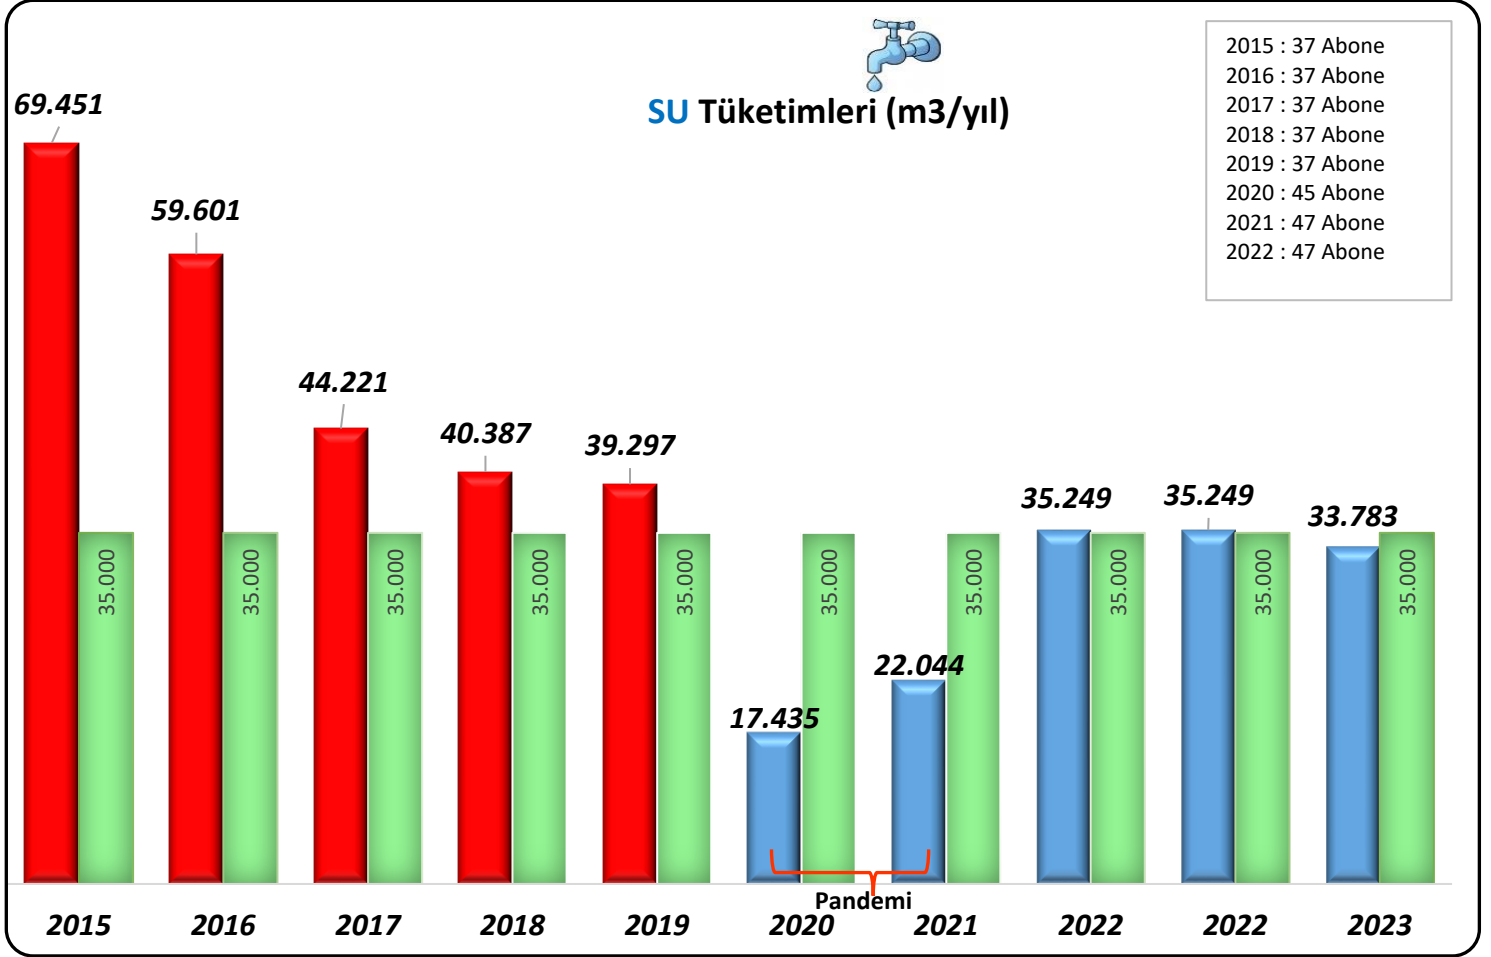

- Referans Değer İDEAL Tüketim Değeri (34.000 m3 - 36.000 m3)
- Referans Değerin Üzerinde Tüketim
- Referans Değer ve Altında Tüketim

---- DEĞERLENDİRME ----

2015 yılı ve öncesi okul ve kurumlarımızın yıllık ortalama su tüketimi **70.000 m3** idi. BUSKİ, öğrenci başına günlük 5 lt. su tüketimini İdeal tüketim değeri olarak kabul etmiştir. BUSKİ nin ideal su tüketim kabulüne göre okul ve kurumlarımızda yıllık tüketilen suyun, **% 51,2 sinin İSRAF** edildiği yapılan hesaplamalarla ortaya çıkmıştır.

2016 yılından itibaren okul ve kurumlarımızda yapılan Rehberlik, denetim ve uzaktan takip sistemleri ile Referans (İdeal tüketim) değerlerine 2019 yılı ve sonrasında ulaşılmış ve bu tarihten itibaren bilinçli su tüketimi bir kültür haline dönüştüğü grafiklerden anlaşılmaktadır.

2016 yılından 2023 yılı sonuna kadar olan sürede ;  
Yaklaşık **240.000 m3** su kaynağı İsrif olmaktan kurtarılmıştır.

214.000 m3 tasarruf edilen su kaynağının bugünkü değeri ;  
Yaklaşık **5.700.000 TL** lik kamu kaynağının israfı önlenmiştir.